


# Well21 G400N型 カートリッジ交換手順書

## 構造と名称

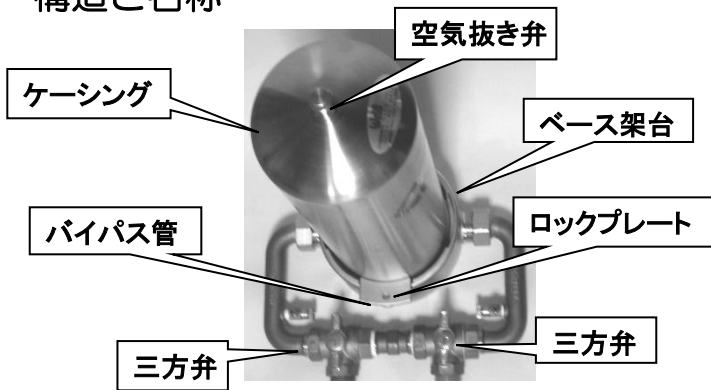

カートリッジ交換作業の前に、必ずこの「カートリッジ交換手順書」をよくお読みの上、正しく交換して下さい。また、同封の設置作業報告書に記入して、販売店へ郵送又はFAXして下さい。

## カートリッジの交換方法


### 1. 浄水から水道水に切り替える

バイパス管の三方弁(2箇所)を90度回して水平位置(水道水状態)にする。




### 2. ケーシング内の圧力を抜く

ケーシング上部の空気抜き弁を反時計方向に緩めてケーシング内の残圧を抜き、抜けたら空気抜き弁を時計方向へ閉める。

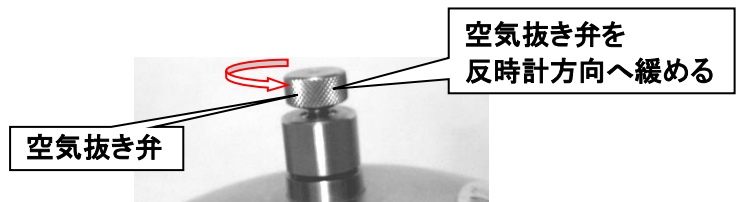


### 3. ケーシングの取り外し

ロックプレートを外して、ケーシング全体を反時計方向に約30度回してから前後に

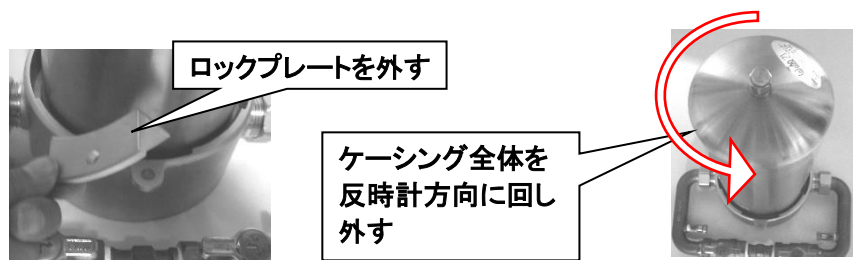

### 4. カートリッジの取り外し

ケーシングを逆さにし、シールカバーを(-)ドライバー等でこね上げて、シールカバーを外してからカートリッジを取り外す。

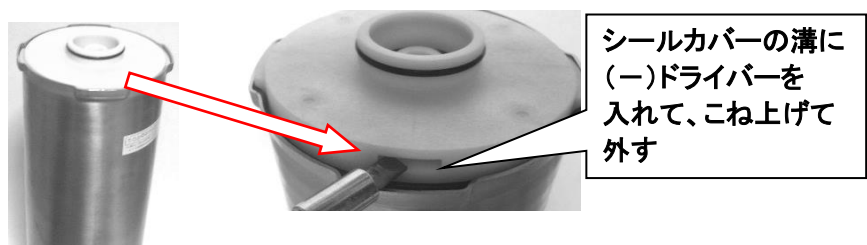

### 5. カートリッジの取り付け

ケーシングに新しいカートリッジを挿入し、シールカバーを取り付け、『3.ケーシングの取り外し』の逆手順でベース架台に戻す。次に、三方弁を浄水器側へ回し、空気抜き弁を開いてケーシング内の空気抜きを行い、完了後に空気抜き弁を閉める。末端蛇口から3分程度放流し、濁り等が無いことを確認してご使用下さい。

